

PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	473-V-02-2000-51
Modtagedato:	07.10.2004		Ringe:Åværket Vandværk
Prøvningsperiode:	07.10.2004 - 11.10.2004		
Udtaget den:	06.10.2004 Kl. 14:00 af Jan Moses, Steins A/S		
Udtagningssted:	Østre Ringvej 7-9,5750		
Mærkning:	[Redacted]		
Prøvetagningssted:	[Redacted]		
	Hane i køkkenet.		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
11756 Smag *)	normal					
55029 Coliforme bakterier	1 /100ml	DS 2255	1		0	
56755 E. coli	1 /100 ml	DS 2255	1		0	
55076 Kimalt 22°C	<1 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60048 Jern	0,018 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	11,8 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,4	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	57,8 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0

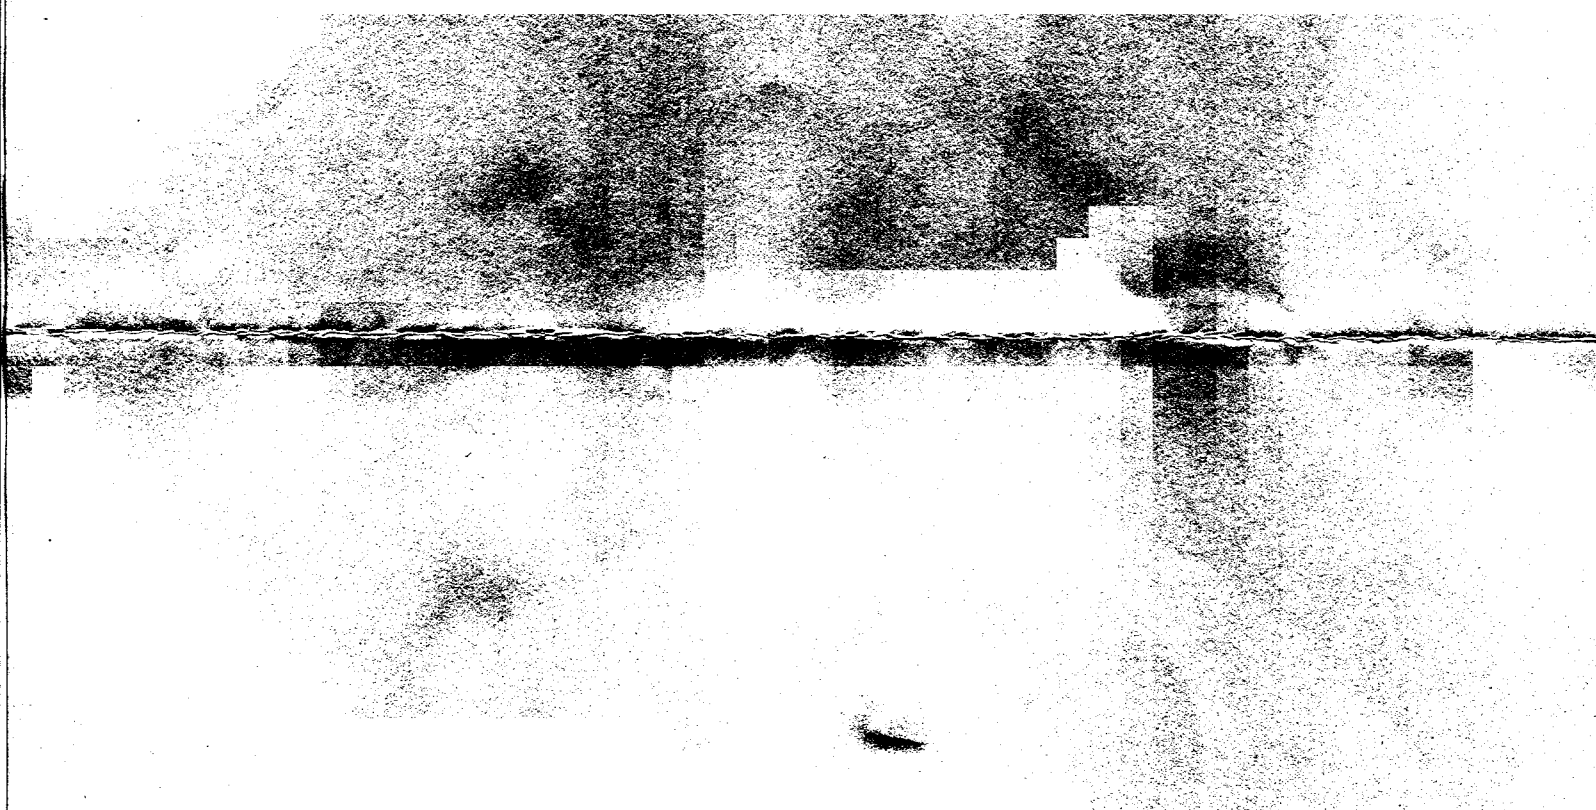
Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet

PRØVNINGSRAPPORT

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
60142 llt	8,1 mg/l O2	DS 2206 Feltnåling	0,1	>5		0,5

*K. Mikkelsen***Kirsten Mikkelsen**

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.
Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet